


Ящики вводно-учетные серии ЯВУ-4(5)


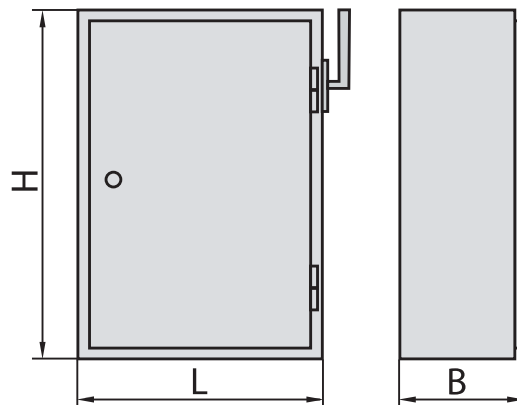


Возможно применение комплектующих производителей ABB, Schneider Electric, Legrand, Hyundai, IEK, EKF, TDM, KEA3, Контактор и др.

Ящики серии Я ВУ-4 (5) предназначены для приема и учета электрической энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, а также для защиты отходящей линии при перегрузках и токах короткого замыкания. Ящики комплектуются автоматами, рубильниками, корпус ЩМП, счетчики Меркурий (Энергомера), предохранители, трансформаторы тока.

Структура условного обозначения

ЯВУ-Х-XXX УХЛ4	Ящик вводно-учетный.
ЯВУ- Х -XXX УХЛ4	Номер разработки: 4 – изготавливается на предохранителях; 5 – изготавливается на автоматических выключателях.
ЯВУ-Х- XXX УХЛ4	Номинальный ток вводного аппарата; 2 – 250 А; 4 – 400 А.
ЯВУ-Х-XXX УХЛ 4	Номинальный ток отходящих линий согласно таблицы.
ЯВУ-Х-XXX УХЛ4	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

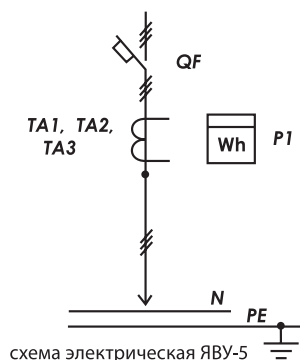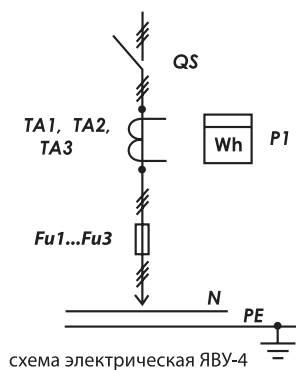

Тип	Номинальный ток вводного аппарата, А	Номинальный ток предохранителей и трансформаторов тока, А
ЯВУ-4-203УХЛ4 ЯВУ-4-205УХЛ4 ЯВУ-4-210УХЛ4 ЯВУ-4-225УХЛ4	250	31,5 50 100 250
ЯВУ-4-440 УХЛ4	400	400
ЯВУ-5-210УХЛ4 ЯВУ-5-216УХЛ4 ЯВУ-5-220УХЛ4 ЯВУ-5-225УХЛ4	100 160 200 250	100/5 150/5 200/5 300/5
ЯВУ-5-432УХЛ4 ЯВУ-5-440УХЛ4	320 400	400/5